

**INSTRUCTION SHEET**
**Series P315PR Controllers**


Figure 1: Series P315PR Direct Mount Pressure-Actuated Condenser Electronically Commutated Motor Controllers


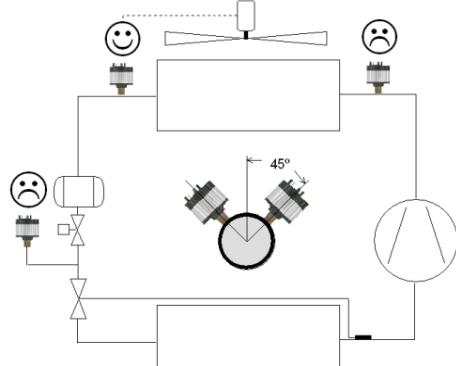


Figure 2: Mounting Orientation

Mounting	Montage	Montaje
Instalação	Montage	Montaggio
Přípravnění	Asennus	Montering

التركيب

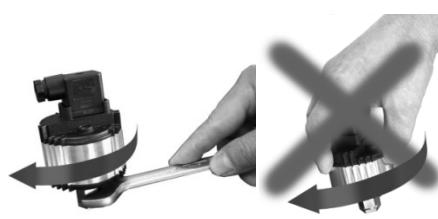

Hex 19



Figure 4: Wiring

Wiring	Câblage	Verkabelung	Cableado	Cablaggio	LEDningsförlägning
Câblage	Bedrading	Johdotus	Cablingo	Kabling	LEDningsförlägning

ال CABLAGGIO

ال LEDNINGSFÖRLÄGNING

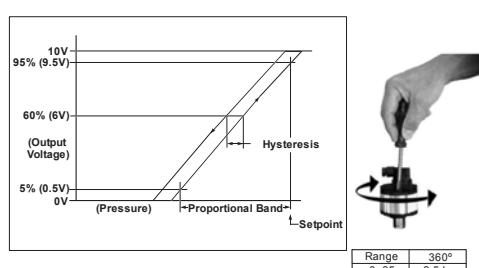


Figure 5: Output versus Pressure

The Series P315PR Controllers are pressure-actuated controllers for electronically commutated motors suitable for direct mount applications (Figure 1). The P315PR Controllers are suitable for noncorrosive refrigerants under normal environmental conditions.

The controller (IP65) can be mounted outdoors. See Figure 2 for mounting orientation information for the P315PR Controller. When mounted inside a cabinet, provide holes for air circulation. See Figure 3 for P315PR Controller installation guidelines.

All wiring must conform to local codes and must be carried out by authorized personnel only. When using multi-stranded wire, apply a cable ferrule to the cable end. The rubber gasket must be placed between the quick connector plug and the controller terminals to maintain the IP65 protection class (Figure 4).

Multiple motors can be wired in parallel.

See Figure 5 for information about the setpoint adjustment for the P315PR Controller.

After completing installation, observe at least three complete operating cycles to ensure all components are functioning correctly. If the P315PR Controller is not functioning properly, contact your supplier.

## FRANÇAIS

### Contrôleurs série P315PR

**AVERTISSEMENT : risque de choc électrique.**  
Débranchez ou isolez toutes les alimentations avant de procéder aux branchements électriques. Vous devrez peut-être débrancher l'appareil en plusieurs points pour le mettre complètement hors tension. Tout contact avec des composants à tension dangereuse peut provoquer un choc électrique et entraîner des dommages corporels graves ou la mort.

**ATTENTION : risque de dommage matériel.** Ne mettez pas le système sous tension avant d'avoir vérifié toutes les connexions. Les câbles court-circuités ou connectés de manière incorrecte peuvent endommager l'équipement définitivement.

**IMPORTANT : utilisez des conducteurs en cuivre uniquement.** Tous les câbles doivent être connectés conformément aux réglementations locales, régionales et nationales. N'appliquez pas de tension supérieure aux valeurs indiquées pour la série P315PR.

**IMPORTANT :** le régulateur de vitesse à montage direct et à distance à distance du ventilateur de condenseur commandé par pression de la série P315PR est conçu pour assurer une régulation uniquement. Si une panne ou un dysfonctionnement du contrôleur de la série P315PR risque d'entraîner des dommages corporels ou matériels de l'équipement contrôlé ou de tout autre matériel, des précautions supplémentaires doivent être prises au niveau du système de contrôle. Intégrez d'autres dispositifs, dont vous devrez effectuer la maintenance, tels que les systèmes de supervision/alarme ou les contrôles de sécurité/limite, conçus pour signaler une panne ou un dysfonctionnement du contrôleur ou pour protéger celui-ci.

**Caractéristiques**

	P315PR-9200x	P315PR-9202C
Plage	8 à 25 bar	22 à 42 bar
Pression de surcharge max.	40 bar	48 bar
Bande proportionnelle	4 bar	5 bar
Paramètres usine	19 bar	26 bar
Tension	Tension d'excitation directe depuis le moteur à communication électronique (+10 V maximum 1,1 mA)	

Les contrôleurs de la série P315PR sont commandés par pression et conviennent aux moteurs à communication électronique adaptés aux applications à montage direct (Figure 1). Ils peuvent être utilisés avec des réfrigérants non corrosifs dans des conditions environnementales normales.

Le contrôleur (IP65) peut être monté en extérieur. Se reporter à la Figure 2 pour plus d'informations sur l'orientation de montage du contrôleur P315PR. S'il est monté dans une armoire, des trous doivent être prévus pour la circulation de l'air. Se reporter à la Figure 3 pour les consignes d'installation du contrôleur P315PR.

Tout le câblage doit respecter les codes locaux en vigueur. Sa pose doit être confiée à du personnel agréé uniquement. Si vous utilisez un câble multibrins, ajoutez une férula à l'extrémité du câble. Le joint d'étanchéité en caoutchouc doit être placé entre le connecteur à raccord rapide et le contrôleur pour assurer une protection de catégorie IP65 (Figure 4). En présence de plusieurs moteurs, un branchement en parallèle est possible.

Se reporter à la Figure 5 pour plus d'informations sur le réglage du point de consigne du contrôleur P315PR.

Une fois l'installation terminée, procédez à au moins trois cycles complets de fonctionnement pour vérifier que tous les composants fonctionnent correctement. Si le contrôleur P315PR ne fonctionne pas correctement, contactez votre fournisseur.

## DEUTSCH

### Regler der Produktreihe P315PR

**WARNING: Risk of Electric Shock.** Disconnect or isolate all power supplies before making electrical connections. More than one disconnect or isolation may be required to completely de-energize equipment. Contact with components carrying hazardous voltage can cause electric shock and may result in severe personal injury or death.

**CAUTION: Risk of Property Damage.** Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Short circuited or improperly connected wires may result in permanent damage to the equipment.

**IMPORTANT:** Use copper conductors only. Make all wiring connections in accordance with local, national, and regional regulations. Do not exceed the Series P315PR electrical ratings.

**IMPORTANT:** Use this Series P315PR Direct Mount Pressure Actuated Condenser Electronically Commutated Motor Controllers only as an operating control. Where failure or malfunction of the Series P315PR Controller could lead to personal injury or property damage to the controlled equipment or other property, additional precautions must be designed into the control system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction of the Series P315PR Controller.

**WICHTIG:** Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung den nationalen, regionalen und örtlichen Bestimmungen entspricht. Achten Sie auf die Einhaltung der elektrischen Grenzwerte bei der Produktreihe P315PR.

**WICHTIG:** Verwenden Sie den druckgesteuerten Kühlventilator-Drehzahlregler der Produktreihe P315PR zur Direkt- oder externen Montage ausschließlich als Betriebssteuerung. Wenn ein Ausfall oder eine Fehlfunktion des Reglers der Produktreihe P315PR zu Verletzungen oder zu Beschädigungen am Regler oder anderen Geräten führen könnte, müssen zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen für das Regelgetriebe getroffen werden. Integrieren und warten Sie andere Geräte wie z. B. Überwachungs- oder Alarmsysteme oder Sicherheits- oder Begrenzungskontrollen, die vor Ausfällen oder Fehlfunktionen der Regler der Produktreihe P315PR warnen oder schützen sollen.

**Spezifikation**

	P315PR-9200x	P315PR-9202C
Range	8 to 25 bar	22 to 42 bar
Max. Overrun Pressure	40 bar	48 bar
Proportional Band	4 bar	5 bar
Factory Setting	19 bar	26 bar
Voltage	Excitation voltage direct from EC motor (+10 V maximum 1,1 mA)	

Die Regler der Produktreihe P315PR sind druckgesteuerte Regler für elektronisch kommutierte Motoren. Sie eignen sich hervorragend zur Direktmontage (Figure 1). Die Regler der Produktreihe P315PR eignen sich für nichtkorrosive Kühlmittel und für den Einsatz unter normalen Umgebungsbedingungen.

Der Regler (IP65) kann im Außenbereich montiert werden. Siehe Figure 2 für Informationen zur Montageausrichtung der Regler der Produktreihe P315PR. Wenn Sie den Regler in einem Schaltschrank montieren, bohren Sie Löcher zur Gewährleistung einer ausreichenden Luftzirkulation. Siehe Figure 3 für die Montagerichtlinien der Regler der Baureihen P315PR.

Sämtliche Verkabelungen müssen den örtlichen Bestimmungen entsprechen und dürfen nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden. Bringen Sie eine Anschlagshülse am Kabelende an, wenn Sie mehrdrähte Kabel verwenden. Die Gummidichtung muss zwischen dem Gerätestecker und den Anschlussklemmen des Reglers angebracht werden, um die Schutzart IP65 sicherzustellen (Figure 4). Mehrere Motoren können parallel verbunden werden.

Siehe Figure 5 für Informationen zur Einstellung des Sollwerts für den Regler der Baureihe P315PR.

Beobachten Sie, nachdem Sie die Montage abgeschlossen haben, mindestens drei vollständige Betriebszyklen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn der Regler der Baureihe P315PR nicht ordnungsgemäß funktioniert.

## NEDERLANDS

### P315PR-serie regelaars

**WAARSCHUWING: risico van elektrische schok.** Koppel alle voedingen los of isoleer ze voordat u elektrische verbindingen tot stand brengt. Mogelijk moet u meerdere verbindingen loskoppelen of isoleren om de apparatuur volledig spanningsvrij te maken. Aanraking van componenten die onder gevaarlijk hoge spanning staan, kan een elektrische schok veroorzaken die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

**ATTENTION : risque de dommage matériel.** Ne mettez pas le système sous tension avant d'avoir vérifié toutes les connexions. Les câbles court-circuités ou connectés de manière incorrecte peuvent endommager l'équipement définitivement.

**IMPORTANT : utilisez des conducteurs en cuivre uniquement.** Tous les câbles doivent être connectés conformément aux réglementations locales, régionales et nationales. N'appliquez pas de tension supérieure aux valeurs indiquées pour la série P315PR.

**IMPORTANT :** le régulateur de vitesse à montage direct et à distance à distance du ventilateur de condenseur commandé par pression de la série P315PR est conçu pour assurer une régulation uniquement. Si une panne ou un dysfonctionnement du contrôleur de la série P315PR risque d'entraîner des dommages corporels ou matériels de l'équipement contrôlé ou de tout autre matériel, des précautions supplémentaires doivent être prises au niveau du système de contrôle. Intégrez d'autres dispositifs, dont vous devrez effectuer la maintenance, tels que les systèmes de supervision/alarme ou les contrôles de sécurité/limite, conçus pour signaler une panne ou un dysfonctionnement du contrôleur ou pour protéger celui-ci.

**BELANGRIJK: gebruik alleen koperen geleiders.** Leg alle draadverbindingen aan volgens lokale, nationale en regionale voorschriften. Overschrijd het nominale elektrisch vermogen van de serie P315PR niet.

**BELANGRIJK: gebruik deze drukgestuurde condensorventilator-toerenregelaar voor directe montage en montage op afstand van de serie P315PR uitsluitend als besturingselement. Waar storing in een defect van de regelaar van de serie P315PR kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadigingen aan de te besturen apparatuur of andere eigendommen, moeten aanvullende veiligheidsmaatregelen in het besturingssysteem worden gengetoegedreven. Integreer en onderhoud andere apparaten, zoals controle- of alarmsystemen of beveiligings- en begrenzingselementen om te waarschuwen voor en te beschermen tegen storingen in een defect van de regelaar van de serie P315PR, in het regelsysteem.**

**Specificaties**

	P315PR-9200x	P315PR-9202C
Plage	8 à 25 bar	22 à 42 bar
Pression de surcharge max.	40 bar	48 bar
Bande proportionnelle	4 bar	5 bar
Paramètres usine	19 bar	26 bar
Tension	Tension d'excitation directe depuis le moteur à communication électronique (+10 V maximum 1,1 mA)	

De regelaars van de P315PR-serie zijn drukgestuurde regelaars voor elektronisch gecommuteerde motoren, geschikt voor directe montage (Figure 1). De P315PR-regelaars zijn geschikt voor niet-korrosieve koelmiddelen onder normale omgevingsomstandigheden.

De regelaar (IP65) is geschikt voor buitenmontage. Zie Figure 2 voor informatie over de montagestand voor de regelaar P315PR. Bij montage in een kast dient deze te worden voorzien van openingen voor luchtcirculatie. Zie Figure 3 voor installatierrichtlijnen voor de regelaar P315PR.

Alle bedrading dient te voldoen aan de lokale voorschriften en mag alleen worden aangelegd door bevoegd personeel. Indien een draad met flexibele kern wordt toegepast, dient het uiteinde van de kabel te worden voorzien van een adereindhuis. De rubber pakking dient tussen de snelstekker en de klemmen van de regelaar te worden aangebracht, om de beschermingsklasse IP65 te behouden (Figure 4). Er kunnen meerdere motoren parallel worden aangesloten.

Zie Figure 5 voor informatie over de aanpassing van instelpunten voor de regelaar P315PR.

Controleer na de installatie gedurende ten minste drie complete werkcyclus of alle componenten correct werken. Neem contact op met uw leverancier als de regelaar P315PR niet goed werkt.

## ESPAÑOL

### Controladores de la serie P315PR

**ADVERTENCIA: riesgo de descarga eléctrica.** Desconecte o aisle por separado todos los suministros de alimentación antes de realizar cualquier conexión eléctrica. Es posible que sea necesario realizar más de una desconexión o aislamiento para desenergizar completamente el equipo. El contacto con componentes que trasmiten un voltaje peligroso puede provocar descargas eléctricas que causen graves daños personales o incluso la muerte.

**PRECAUCIÓN: riesgo de daños materiales.** No aplique corriente al sistema sin haber comprobado antes todas las conexiones de cables. Si los cables se cortocircuitan o no se conectan correctamente, pueden dañar permanentemente el equipo.

**IMPORTANTE:** use sólo conductores de cobre. Realice todas las conexiones de cables conforme a sus regulaciones nacionales, regionales y locales. No supere la clasificación eléctrica de la serie P315PR.

**IMPORTANTE:** use el controlador de velocidad para ventiladores de condensadores accionados por presión de montaje directo o remoto de la serie P315PR solo como sistema de control operativo. Deberán seguirse precauciones adicionales para aquellos elementos del controlador de la serie P315PR cuyo fallo o mal funcionamiento pudiera provocar lesiones personales o daños en el equipo controlado u otras propiedades. Con este fin, deberá incorporar y mantener otros dispositivos (como sistemas de supervisión o alarma, o límites/controles de seguridad) para que le avisen o protejan frente a los errores de funcionamiento del controlador.

**Especificación**

	P315PR-9200x	P315PR-9202C
Rango	8 a 25 bares	22 a 42 bares
Presión de rebasamiento máxima	40 bares	48 bares
Banda proporcional	4 bares	5 bares
Ajuste de fábrica	19 bares	26 bares
Voltaje	Voltaje de excitación directo desde el motor a conmutación electrónica (+10 V máximo 1,1 mA)	

Las unidades de la serie P315PR son controladores accionados por presión para motores de conmutación electrónica, diseñados para aplicaciones de montaje directo (Figure 1). Los controladores P315PR son adecuados para refrigerantes no corrosivos en condiciones ambientales normales.

El controlador (IP65) se puede montar en exteriores. Consulte la Figure 2 para obtener información sobre el montaje del controlador P315PR. Si se monta en el interior de un armario, éste deberá tener los orificios

## PORTUGUÊS

### Controladores Série P315PR

**AVISO:** risco de choque eléctrico. Desligue ou isole todas as fontes de alimentação antes de proceder às ligações eléctricas. Pode ser necessário desligar ou isolar mais do que uma ficha para desligar completamente a alimentação eléctrica ao equipamento. O contacto com componentes com cargas de tensão elevadas pode causar choque eléctrico e resultar em danos físicos graves ou morte.

**AVISO:** risco de danos materiais. Não ligue a alimentação do sistema antes de verificar todas as ligações. Ligações que tenham sofrido curtos-circuitos ou ligações feitas incorrectamente podem causar danos permanentes no equipamento.

**IMPORTANTE:** utilize apenas condutores de cobre. Realize todas as ligações de cabos de acordo com a regulamentação local, nacional e regional. Não ultrapasse os limites eléctricos previstos para a Série P315PR.

**IMPORTANTE:** utilize o Controlador da Velocidade da Ventoinha do Condensador Accionado por Pressão de Instalação Directa ou Remota da Série P315PR apenas como controlo de funcionamento. No caso de a falha ou o mau funcionamento do Controlador Série P315PR resultar em danos pessoais, danificar o equipamento controlado ou provocar outros danos materiais, devem ser estabelecidas precauções adicionais para o sistema de controlo. Instale e faça a manutenção de outros dispositivos, tais como sistemas de supervisão ou alarme ou controles e limites de segurança, destinados a alertar para a existência de falhas ou mau funcionamento do Controlador Série P315PR, ou a protegê-lo dos mesmos.

Especificação	P315PR-9200x	P315PR-9202C
Amplitude	8 a 25 bares	22 a 42 bares
Pressão máxima	40 bares	48 bares
Margem proporcional	4 bares	5 bares
Definições de fábrica	19 bares	26 bares
Tensão	Tensão de excitação de corrente contínua do motor CE (máximo de +10 V, 1,1 mA)	

Os Controladores da Série P315PR são controladores actuados por pressão para motores de computação electrónica adequados para aplicações de instalação directa (Figure 1). Os Controladores P315PR são compatíveis com líquidos de refrigeração não-corrosivos em condições climáticas normais.

O controlador (IP65) pode ser instalado ao ar livre. Consulte a Figure 2 para obter informações de orientação para a instalação do Controlador P315PR. Quando instalado dentro de uma caixa, crie orifícios para permitir a circulação do ar. Consulte a Figure 3 para obter instruções de instalação do Controlador P315PR.

Todas as ligações devem estar em conformidade com a regulamentação local e devem ser realizadas apenas por pessoal autorizado. Aplique um casquillo na ponta do cabo se utilizar cabos com vários fios. O vedante de borrracha deve ser colocado entre a tomada rápida e os terminais do controlador para manter a protecção de classe IP65 (Figure 4). Podem ser ligados vários motores em paralelo.

Consulte a Figure 5 para obter informações sobre o ajuste do ponto de referência para o Controlador P315PR.

Observe pelo menos três ciclos de funcionamento completos após a instalação para garantir que todos os componentes estão a funcionar correctamente. Contacte o seu fornecedor se o Controlador P315PR não estiver a funcionar adequadamente.

## SVENSKA

### Serie P315PR, styrenheter

**VARNING!** Risk för elektriska stötar. Koppla bort eller isolera alla strömförsoningsenheter innan du gör några elektriska anslutningar. Det kan krävas fler än en fränkoppling eller isolering för att utrustningen ska bli helt spänningsslös. Kontakta med komponenter med farlig spänning kan orsaka elektriska stötar och leda till allvarlig personska eller dödsfall.

**VARNING!** Risk för skada på egendom. Försäkra om systemet med ström innan du kontrollerar alla kabellanslutningar. Kortslutna eller felaktigt anslutna kablar kan orsaka permanent skada på utrustningen.

**VIKTIGT!** Använd endast kopparledare. Utöver alla kabellanslutningar i enlighet med lokala, nationella och regionala bestämmelser. Överskrid inte de elektriska specifikationerna för serie P315PR.

**VIKTIGT!** Använd endast serie P315PR-styrenheten för tryckaktiverad kondensatfläktstyrhet med direkt eller fjärrstyr montering för driftkontroll. Om fel på serie P315PR-styrenheten kan leda till personska eller skada på den kontrollerade utrustningen eller annan egendom, måste ytterligare försiktighetsåtgärder byggas in i kontrollsystemet. Integrera och underhåll andra enheter som övervaknings- eller larmsystem eller säkerhets- och begränsningsstyrningar, avsedda att varna för, eller skydda mot, fel i serie P315PR-styrenheten.

Specifikation	P315PR-9200x	P315PR-9202C
Omräde	8 till 25 bar	22 till 42 bar
Max. övertryck	40 bar	48 bar
Proportionalband	4 bar	5 bar
Fabriksinställning	19 bar	26 bar
Spänning	Magnetiseringsspänning direkt från EC-motor (+10 V maxmalt 1,1 mA)	

Styrenheterna i P315PR-serien är tryckaktiverade styrenheter för elektroniskt komuterade motorer som lämpar sig för direkt montering (Figure 1). P315PR-styrenheterna lämpar sig för försiktighetsåtgärder byggas in i kontrollsystemet. Integrera och underhåll andra enheter som övervaknings- eller larmsystem eller säkerhets- och begränsningsstyrningar, avsedda att varna för, eller skydda mot, fel i serie P315PR-styrenheten.

Styrenheterna i P315PR-serien är tryckaktiverade styrenheter för elektroniskt komuterade motorer som lämpar sig för direkt montering (Figure 1). P315PR-styrenheterna lämpar sig för försiktighetsåtgärder byggas in i kontrollsystemet. Integrera och underhåll andra enheter som övervaknings- eller larmsystem eller säkerhets- och begränsningsstyrningar, avsedda att varna för, eller skydda mot, fel i serie P315PR-styrenheten.

Alla kablar måste vara anpassade efter lokala bestämmelser och kabeldragning får endast utföras av auktoriserad personal. Vid användning av flerstrådat kabel, sätt dit en kabelhylsa på kabelländerna. Gummidamasken måste placeras mellan snabbanslutningspluggen och styrenhetens kontakter för att IP65-skyddsklassen ska bibehållas (Figure 4). Flera motorer kan kopplas parallellt.

Se Figure 5 för information om justering av börvärde för styrenheten P315PR.

När installationen har slutförts ska du observera minst tre hela driftscykler för att försäkra dig om att alla komponenter fungerar som de ska. Kontakta din leverantör om P315PR-styrenheten inte fungerar korrekt.

## SUOMI

### P315PR-sarjan säätimet

**VAROITUS:** Sähköiskun vaara. Katkaise tai erota kaikki virransyötöt ennen sähköliitosten tekemistä. Jotta laitteisto tulisi kokonaan jätteettömäksi, useampia virransyötöjä on ehkä katkaista tai eristettävä. Jos komponenteissa on jäljellä vaarallisen korkean jännite, niiden kosketettaminen voi aiheuttaa sähköiskun ja vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.

**VAROITUS:** omaisuusvahinkojen vaara. Älä kytké järjestelmään virtaa, ennen kuin kaikki johdotuslaittani on tarkistettu. Oikosulut tai virheellisesti liitettyt johdot voivat aiheuttaa pysyviä laitevaurioita.

**TÄRKEÄÄ:** Käytä vain kuparijohtimia. Tee kaikki johdotustilannet paikallisten, kansallisten ja alueellisten lakiens ja säädstöiden mukaisesti. P315PR-sarjan sähköluokitus ei saa ylittää.

**TÄRKEÄÄ:** Täältä P315PR-sarjan suoraan tai etäasennettava painekäytöltä lauhduttimen puhaltaen säädintä saa käyttää ainoastaan ohjauslaiteena. Järjestelmässä, joissa P315PR-säätimen viika tai toimintahäiriö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa ohjattavaa laitteista tai muuta omaisuutta, on noudatettava lisäksi muita varotoimenpiteitä. Asenna ja ylläpidä muita laitteita, kuten valvonta- tai hälytysjärjestelmää tai turva- ja raja- säätimiä, jotka suojaavat laitteista ja varoittavat P315PR-säätimen toimintahäiriöstä.

Tekniset tiedot	P315PR-9200x	P315PR-9202C
Käyttöalue	8–25 bar	22–42 bar
Suurin ylipaine	40 bar	48 bar
Vertoalue	4 bar	5 bar
Tehdasasetus	19 bar	26 bar
Jännite	Herätejännite suoraan EC-mootorista (+10 V, enintään 1,1 mA)	

P315PR-sarjan säätimet ovat painekäytöltäisä säätimiä elektronisesti kommutoituihin moottoreihin suoraan asennettavissa soveltuuksissa (Figure 1). P315PR-säätimet soveltuvat syövyttämättömiin kylmäainejäristelyihin.

Säädin (IP65) voidaan asentaa ulos. P315PR-säätimen asennussuuntaa koskeva ohje: katso Figure 2. Jos säädin asennetaan kotelon sisään, koteloon on tehtävä reiät ilmankiertoa varten. P315PR-säätimen asennusohjeet: katso Figure 3.

Kaikkien johdotusten on oltava paikallisen määritysten mukaisia, ja johdotusliitöitä saavat tehdä ainoastaan valtuutettu ammattihenkilö. Monisäädikästä johdinta käytettäessä kaapelit päähenkilöön on kiinnitettävä kaapeliholki. Pikkilitimen pistokkeja ja säätimen napojen välini on asennettava kumituisse, jotta IP65-suojauksia voidaan saavuttaa (Figure 4). Useita moottoreita voidaan kytkää riippumatta.

P315PR-säätimen säätöpisteen asettaminen: katso Figure 5.

Kun asennus on valmis, tarkkaile vähintään kolmen täyden toimintajakson ajan, että kaikki osat toimivat oikein. Jos P315PR-säädin ei toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

## DANSK

### Controllere i P315PR-serien

**ADVARSEL:** Risiko for elektrisk støt. Frakobl eller isoler alle strømforsyninger, før du udfører elektriske forbinder. Mere end én frakobling eller isolation kan være nødvendig for at afkoble udstyr fuldstændigt. Kontakt med komponenter, som leder farlig spænding, kan forårsage elektrisk støt og kan føre til alvorlig personska eller dødsfald.

**FORSIGTIG:** Risiko for skade på udstyr. Tilslut ikke strøm til systemet, før du kontrollerer alle kablede forbinder. Kortslutninger eller ukorrekt forbundne ledninger kan medføre permanent skade på udstyr.

**VIGTIGT:** Brug kun kobberledere. Alle kablede forbinder skal overholde lokale, nationale og regionale standarder. Overskrid ikke P315PR-seriens elektriske spænding.

**VIGTIGT:** Brug kun P315PR-seriens trykdvrene kondensatorblæsers-hastighedscontroller med direkte montering og fjernmontering som et styrsystem. Hvis svigt eller funktionsfejl i P315PR-seriens controller kan føre til personskade eller skade på det udstyr, der kontrolleres, eller anden ejendom, skal kontrollsystemet forsynes med yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Tilføj og vedligehold andre enheder som f.eks. overvågnings- eller alarmsystemer eller sikkerhedskontrol -begrensningsr, som skal advare om eller beskytte imod svigt eller funktionsfejl i controllerne i P315PR-serien.

Specifikation	P315PR-9200x	P315PR-9202C
Omräde	8 till 25 bar	22 till 42 bar
Maks. överläbstryk	40 bar	48 bar
Proportionalband	4 bar	5 bar
Fabriksinställning	19 bar	26 bar
Spänning	Anslagsspänning direkt från EC-motor (+10 V maksimum 1,1 mA)	

Controllerne i P315PR-serien er trykdvrene controllerne til motorer med elektroniske strømfordeler, som er egnete til direkte montering (Figure 1). P315PR-controllerne er egnete til ikke-korrasjonskrevende kabellanslutninger. Tilføj og vedligehold andre enheder som f.eks. overvågnings- eller alarmsystemer eller sikkerhedskontrol -begrensningsr, som skal advare om eller beskytte imod svigt eller funktionsfejl i controllerne i P315PR-serien.

Hvis der bruges et andet styrsystem, skal controllerne monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis der bruges en annen styrenhet, måste den monteres i et kabinet, der laves luft huller til luftcirkulation. Se Figure 3 for installationsvejledning for P315PR-controllerne.

Hvis